


# Ustawienia jasności panelu dotykowego

Numer dokumentu: PO-070 Wersja: 1.0 Data publikacji: 22 listopada 2021

Niniejszy poradnik opisuje konfigurację panelu dotykowego w CAN konfiguratorze w wersji 5.0, która zmieni ustawienia jasności panelu dotykowego po wschodzie słońca.

## Konfigurator urządzenia

Wybieramy urządzenie, którym będziemy sterować (panel dotykowy) i przechodzimy do konfiguratora urządzenia:

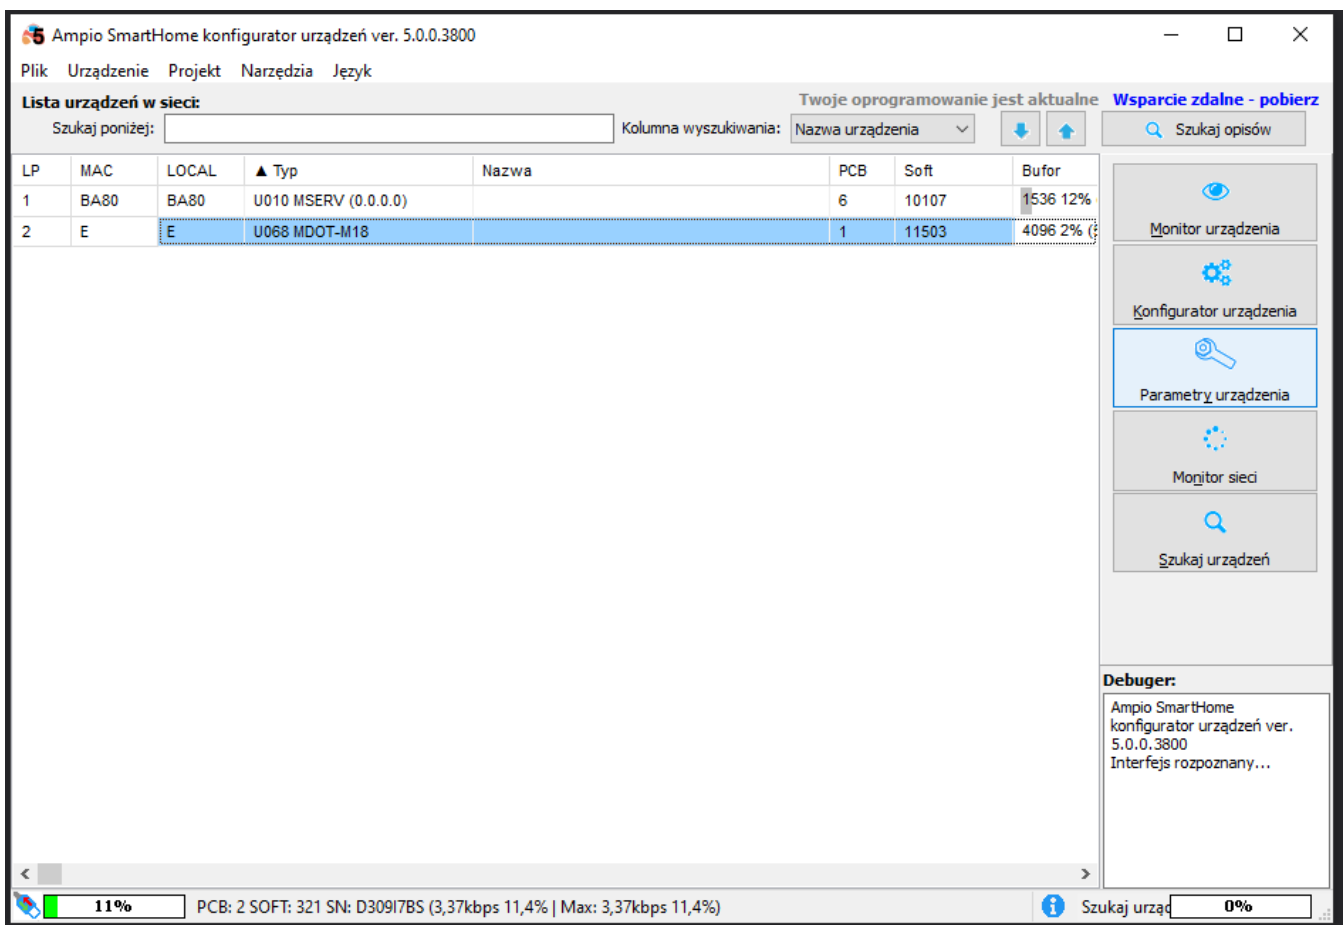

Lista urządzeń w sieci:

LP	MAC	LOCAL	▲ Typ	Nazwa	PCB	Soft	Bufor
1	BA80	BA80	U010 MSERV (0.0.0.0)		6	10107	1536 12%
2	E	E	U068 MDOT-M18		1	11503	4096 2%

Monitor urządzenia

Konfigurator urządzenia

Parametry urządzenia

Monitor sieci


Szukaj urządzeń

Debugger:


Ampio SmartHome konfigurator urządzeń ver. 5.0.0.3800  
Interfejs rozpoznany...

11% PCB: 2 SOFT: 321 SN: D309I7BS (3,37kbps 11,4% | Max: 3,37kbps 11,4%) Szukaj urząd 0%


Z menu konfiguracji urządzenia wybieramy moduł MRT (tutaj zegar) i dodajemy warunek do urządzenia:

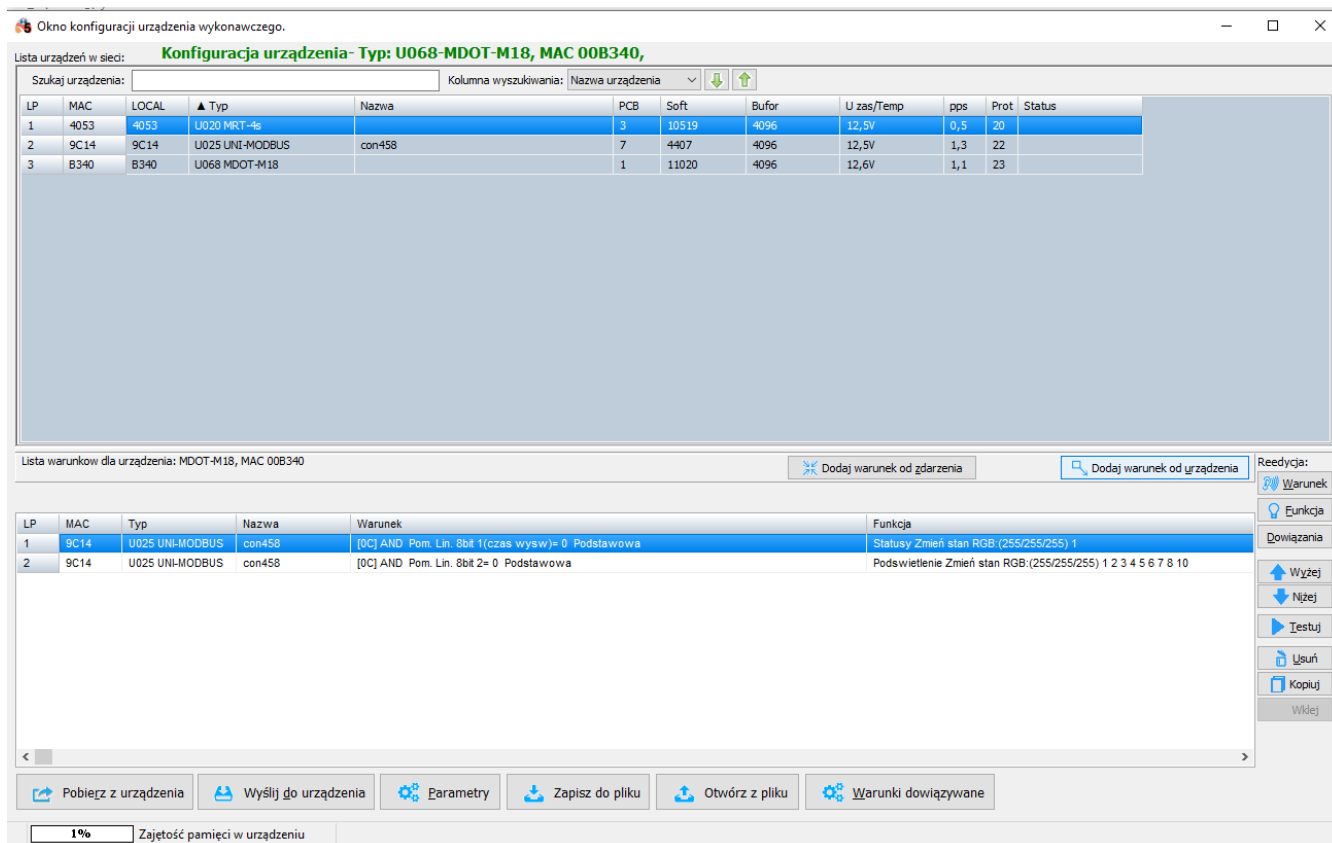

Przechodzimy do zakładki zegar RTC. Ustawiamy dzień/noc na dzień. Zatwierdzamy:

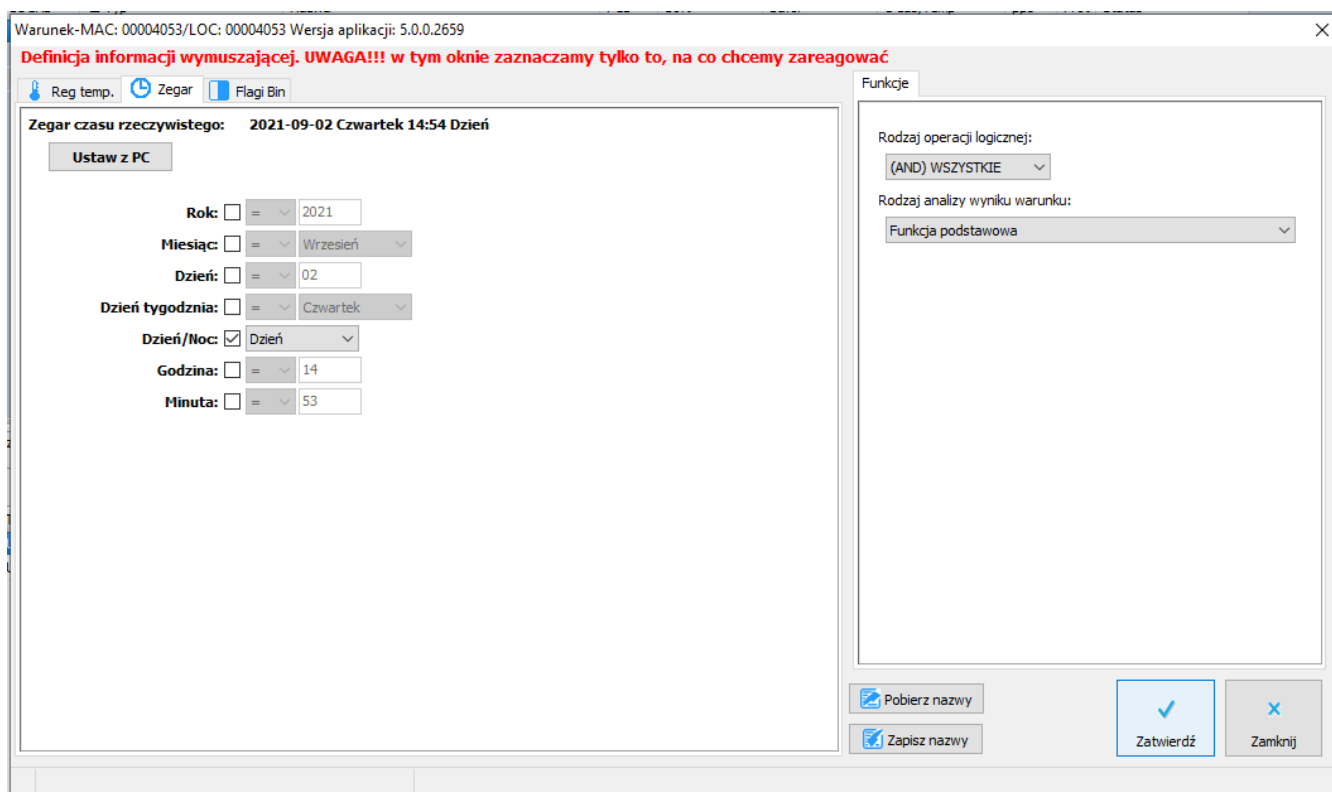

Przechodzimy do zakładki Jasność. Regulujemy kolor/jasność poprzez nadanie odpowiednich wartości. Aby przyciemnić panel ustawiamy wszystkie wartości na około 10.

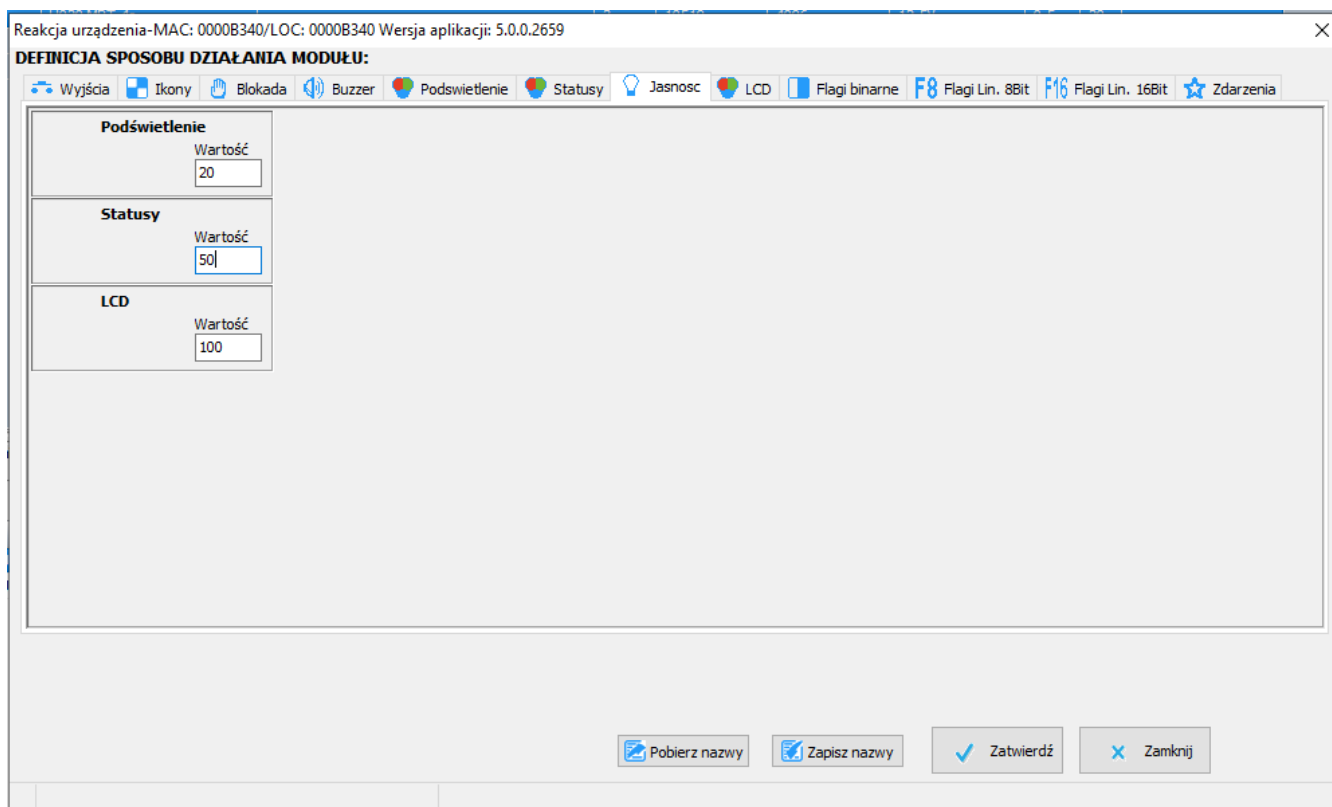

Klikamy Zatwierdź i wysyłamy nową listę warunków do urządzenia.

Każdego ranka, jasność panelu dotykowego będzie się automatycznie zmieniać.